

TBC.

DEPARTEMEN KESEHATAN R.I.
BALAI PENGOBATAN PENYAKIT PARU-PARU

MALIOBORO 60 - 62 Telp. No. 2541 - 3685 YOGYAKARTA

No. : 699/XI/Per1/80.
Lampiran : -
Perihal : Persiapan X-Ray.

Dit. 1. M. Din. Kes. D. I. Y.
Yogyakarta, 10 Oktober 1980.
No. Agenda 2128/PM/1980/16/100
Tanggal 8-10-80
Paraf
Kepada
Yth. Kepala Sub Direktorat
TBC. P3 M. Propinsi
D.I.Y.
YOGYAKARTA.

Din. Kes. D. I. Y.	
Ag. no.	5158 / III / P3 M.
Tgl.	7/10


Dengan hormat;

Bersama ini dipermaklumkan, bahwa guna keperluan pemotre-
tan 15.000 orang dalam rangka survey TBC. di D.I.Y. yang
menurut rencana akan dimulai bulan Nopember 1980, kami mohon
segera diusahakan bahan2/perbaikan alat2 sbb :

- 100 doos Sakura X Ray Film Type GS per Flurography
ukuran 70 mm x 30,5 m.
- 5 gallon vixer / developer.
- Pembetulan Rywiel pemutaran Film.

Demikian, harap maklum dan terima kasih atas perhatiannya.

Kepala Balai Pengobatan Penyakit
Paru-Paru,

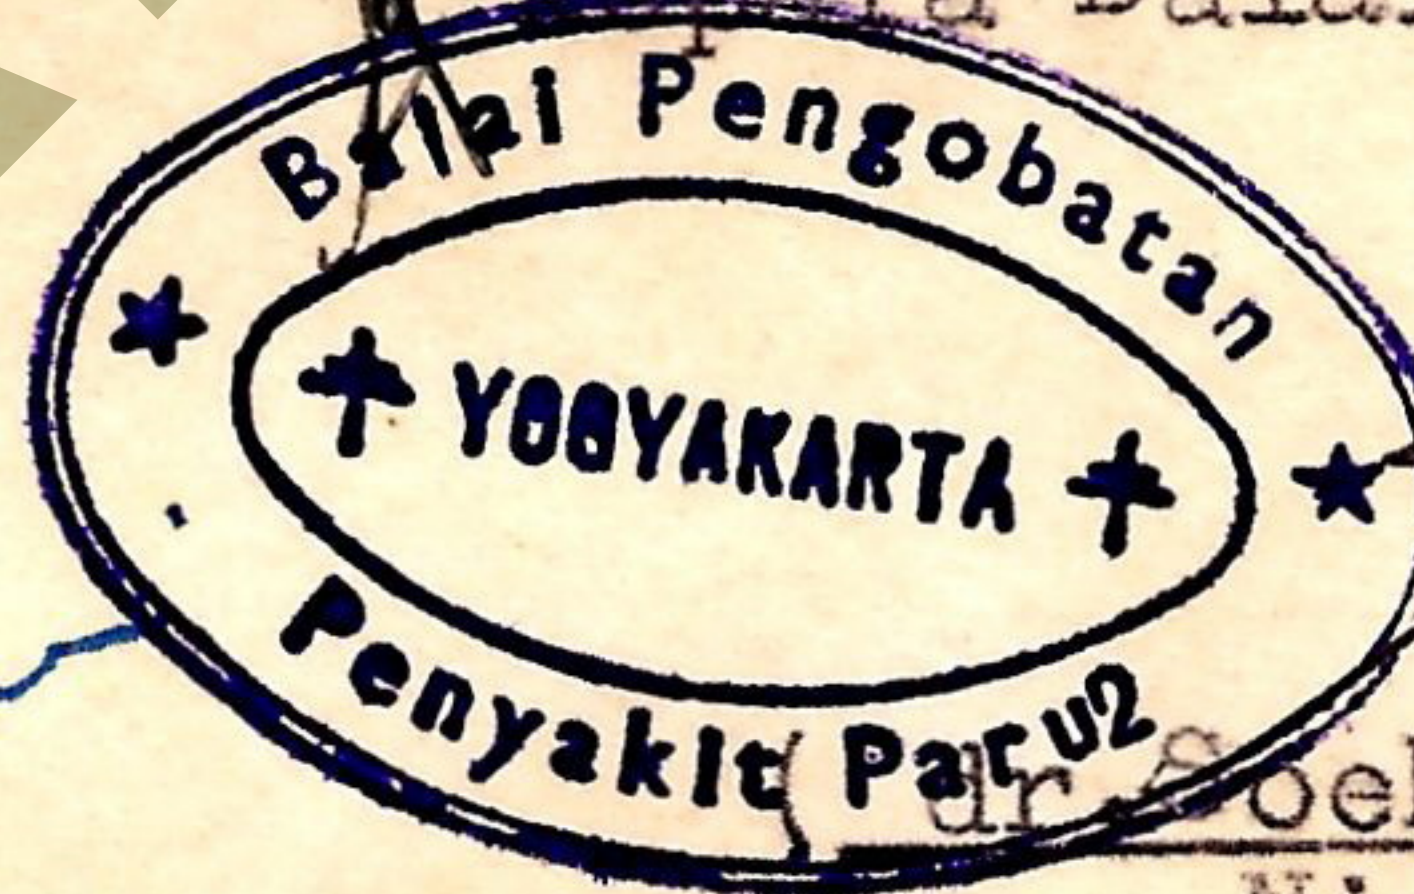

Soekadis Tjokrosedono)--
Nip.140064702.

*Rak Pashi
harap segera
9/10/80*

Dibaca Sek : tgl. 8/10 Parap: _____
Dibaca Pimpinan: _____
Diteruskan ke: Dr. Zuben
Disposisi : segera! Tgl: _____